

Montagehandleiding WKE 2-5

Installation Instruction WKE 2-5

Montážní návod WKE 2-5

Instrukcja montażu obwodu WKE 2-5



Bevestiging:

De bevestiging van de WKE 2-5 vindt plaats zoals beschreven in het algemene certificaat bouwinspectie („Allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis“ (AbP)).

Gebruik voor deze toepassing uitsluitend geschikte pluggen.

De dekselschroeven van de WKE 2-5 worden vastgezet met een aanhaalmoment van 1,8 Nm.

Aanhaalmoment kabel-invoering:

De aanhaalmomenten voor de kabelinvoeringen moeten worden afgestemd op het betreffende type kabel.



Mounting:

WKE 2-5 skal monteres som beskrevet i den „generelle byggetekniske godkendelse“ (AbP).

Der må kun anvendes plugs, der er egnede til dette formål.

Dækselskruerne til WKE 2-5 skal spændes med et moment på 1,8 Nm.

Tilspændingsmoment til kabelforskruning:

Tilspændingsmomentet til kabelforskruning skal tilpasses til de forskellige kabeltyper.



Upevnění:

Upevnění WKE 2-5 probíhá způsobem popsaným v „Obecném stavebně-technickém zkušebním certifikátu“ (AbP).

Je dovoleno používat výhradně hmoždinky určené pro tento účel.

Při utahování šroubů na krytu WKE 2-5 je nutné vyvinout utahovací moment 1,8 Nm.

Hodnoty utahovacích momentů pro kabelové šroubení:

Utahovací momenty platné pro kabelové šroubení musejí být přizpůsobeny v souladu s jednotlivými typy kabelů.



Mocowanie:

Montaż puszki WKE 2-5 powinien przebiegać zgodnie z opisem zawartym w „Ogólnym atście nadzoru budowlanego“ (AbP, Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis).

Należy stosować wyłącznie kołki mocujące odpowiednie do tego celu.

Śruby zaślepiające puszki WKE 2-5 przykręca się momentem obrotowym o wartości 1,8 Nm.

Wartości momentów dokręcenia dławnic:

Momenty obrotowe dokręcenia dławnic należy dopasować do poszczególnych typów kabli.



Snelle en eenvoudige montage aan wand en plafond:

Bevestiging met meegeleverde schroefankers, toegelaten voor wanden van beton sterkteklasse C20/25 tot C50/60 of metselwerk van massieve en holle kalkzandsteen, massieve baksteen. Het schroefanker is goedgekeurd voor montage in gescheurd en ongescheurd beton, alsmede voor veel andere bouwmaterialen:



Hurtig og enkel montering på vægge og lofter:

Monteres med de medfølgende skruer, godkendt til vægge i beton med styrkeklasse C20/25 til C50/60 eller murværk i kalksandsten, massive sten og hulsten samt massive teglsten. Skruer er godkendt til montering i revnet og ikke-revnet beton samt også i mange andre byggematerialer:





Rychlá a snadná montáž na stěnu a na strop:


Přípevnění pomocí přiložených šroubovacích kotev, povoleno pro stěny z betonu třídy pevnosti C20/25 až C50/60 nebo zdivo z vápenopískových cihel- plných i děrovaných a také z plných tvárnic. Šroubovací kotva je schválena pro montáže v popraskaném i nepopraskaném betonu a je vhodná také pro mnoho dalších stavebních materiálů:



Szybki i łatwy montaż na ścianie i suficie:


Mocowanie przy użyciu załączonych kotew wkręcanych, dozwolone w przypadku ścian z betonu o klasie wytrzymałości C20/25 do C50/60 lub w murze z cegły silikatowej, pełnej i pustaków, jak również z bloczków pełnych. Kotwa wkręcana jest dozwolona do montażu w betonie spękanym i niespękanym i nadaje się również do zastosowania w wielu innych materiałach:



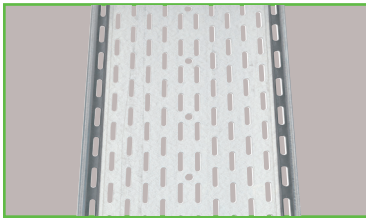

Montage op kabelgoten:

De montage op de kabelgoot vindt plaats zoals in de afbeeldingen weergegeven. De WKE 2-5 kabeldozen moeten conform de VDE-richtlijnen vastzitten. Let erop dat de in het testcertificaat van de bouwinspectie (AbP) van de kabelgoot beschreven maximale belasting niet wordt overschreden.

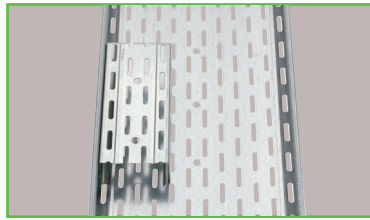


Montering på kabelkanal:

Montering på kabelkanal skal ske som vist på illustrationerne. WKE 2-5 fordelerdåser skal være fastgjort iht. VDE-standardernes forskrifter. Det er vigtigt ikke at overskride den maksimale belastning, der er beskrevet i den "generelle byggetekniske godkendelse" (AbP) af kabelkanalen.



Montáž na kabelovou trasu:

Montáž na kabelovou trasu se provádí podle následujících obrázků. Rozbočovací krabice WKE 2-5 musí být podle ustanovení svazu německých elektrotechniků (VDE) v zajištěné poloze. Je třeba dbát, aby nebylo překročeno maximální zatížení uvedené ve všeobecném stavebnětechnickém osvědčení o zkoušce (Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis, AbP) kabelové trasy.

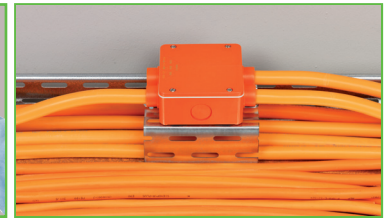

Montaż na trasach kablowych:

Montaż na trasie kablowej odbywa się w sposób przedstawiony na rysunkach. Puszki rozgałęzieniowe WKE 2-5 należy zamocować w odpowiednim położeniu zgodnie z przepisami. Należy zwracać uwagę na to, aby nie przekroczyć maksymalnego obciążenia, określonego dla trasy kablowej w świadectwie kontroli nadzoru budowlanego.



- Kabeldiameter
- Kabeltværsnit
- Průřez kabelu
- Przekrój poprzeczny kabla



- Klempositie
- Klemmested
- Místo sevření
- Punkt zacisku



- Enkele klem, 2 klemposities
- Enkel klemme, 2 klemmesteder
- Jednoduchá svorka, 2 místa sevření
- Zacisk pojedynczy, 2 punkty zacisku



- Dubbele klem, 4 klemposities
- Dobbelt klemme, 4 klemmesteder
- Dvojité svorka, 4 místa sevření
- Zacisk podvojný, 4 punkty zacisku

	WKE 6 ² 0,8 Nm		WKE 10 ² 1,2 Nm		WKE 16 ² 2,0 Nm		WKE 16 ² 2,0 Nm	
0,5 ²	8	4						
0,75 ²	4	2						
1,0 ²	6	3	10	5				
1,5 ²	6	3	8	4	10	5	20	5
2,5 ²	2	1	6	3	8	4	16	4
4 ²	2	1	4	2	6	3	12	3
6 ²	2	1	2	1	4	2	8	2
10 ²			2	1	2	1	4	1
16 ²					2	1	4	1



Nm

		Nm
M 12 x 1,5	4 - 6,5	2
M 16 x 1,5	4 - 10	2,5
M 20 x 1,5	6 - 12	4
M 20 x 1,5	7 - 14	4
M 25 x 1,5	9 - 16	6
M 32 x 1,5	11 - 21	7
M 40 x 1,5	16 - 28	7,5



- Schroefwutel
- Kabelforskrning
- Kabelové šroubení
- Typ dławnicy



- Klemmen
- Klemmestørrelse
- Oblast svorek
- Obszar zacisku



- Aanhaalmoment
- Nominelt drejningsmoment
- Jmenovitý točivý moment
- Wartość momentu obrotowego